



# KLASSNINGSPLAN

ÖPPEN HANTERING AV ENSTAKA LITER PÅ ARBETSBÄNK MED PUNKTUTSUG

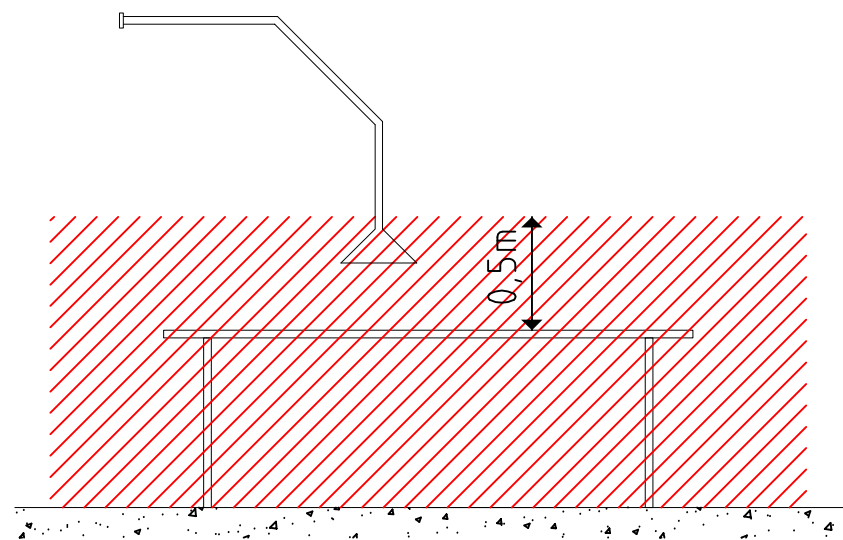

SEKTION

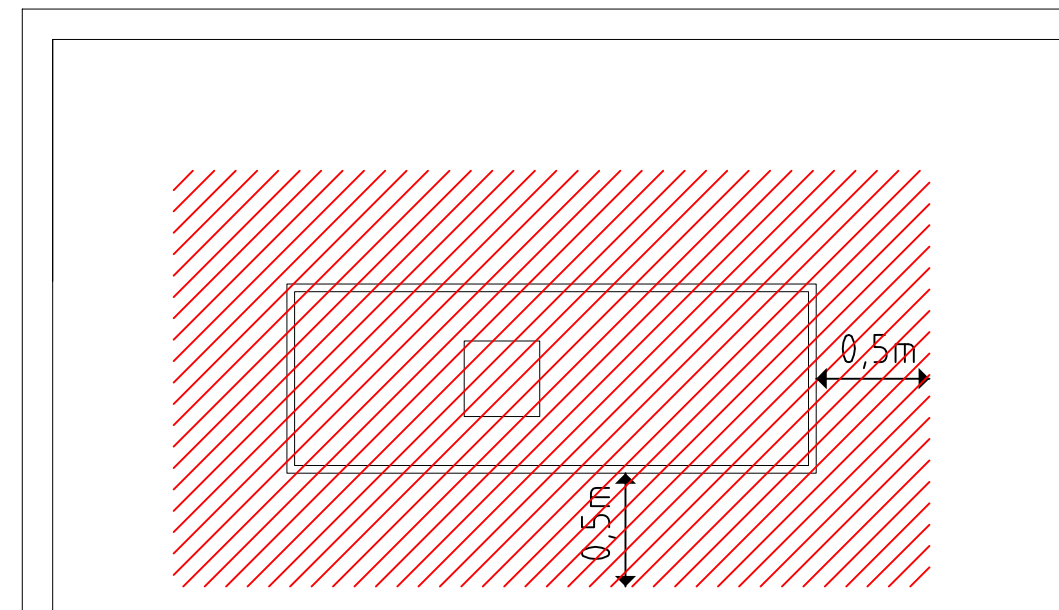

PLAN

## KLASSNING

KLASSNINGSGRUNDER ENLIGT  
SEK HANDBOK 426 (UTG 4)

ÄMNE SOM HANteras OCH LAGRAS:  
DIV. BRANDFARLIG VÄTSKA


TEMPERATURKLASS: T3


EXPLOSIONSGRUPP: IIB


ZON 0 -

ZON 1 -

ZON 2 0,5m I HORIZONTAL LED KRING  
ÖPPEN HANTERING OCH I  
VERTIKAL LED FRÅN GOLV TILL  
0,5m ÖVER HANTERINGEN.

 ZON 0 RISKOMR I VILKET EN  
EXPLOSIV GASBLAND-  
NING FÖREKOMMER  
STÄNDIGT ELLER LÅNG-  
VARIGT.

 ZON 1 RISKOMR I VILKET EN  
EXPLOSIV GASBLAND-  
NING FÖRVÄNTAS FÖRE-  
KOMMA TILLFÄLLIGT VID  
NORMAL HANTERING.

 ZON 2 RISKOMRÅDE I VILKET  
EXPLOSIV GASBLAND-  
NING INTE FÖRVÄNTAS  
FÖREKOMMA VID NORMAL  
HANTERING OCH OM DEN  
LIKVÄL FÖREKOMMER,  
I SÅ FALL ENDAST  
SÄLLAN ELLER KORT-  
VARIGT.

VENTILATIONSKANAL KLASSAS LIKA  
SOM DET OMRÅDE VARIFRÅN LUFTEN  
SUGS, FRAM TILL SAMLINGSKANAL DÄR  
UTSPÄDNING SKER.



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

### KLASSNINGSPLAN

KEMISKA INSTITUTIONEN, KEMICENTRUM  
LUNDS UNIVERSITET

UPPDRAG NR 60202071	RITAD/KONSTR AV JJ	HANDELAGGARE JK
------------------------	-----------------------	--------------------

DATUM 2015-01-12	ANSVARIG JAKOB KARLSSON
---------------------	----------------------------

**BENGT DAHLGREN**  
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB  
Sallerupsvägen 11D  
212 18 Malmö  
Telefon: 040-6351700  
Fax: 040-6351701  
Org.nr: 550726-7488

SKALA EJ SKALA	NUMMER KL- I	BET
-------------------	-----------------	-----